


T.A. DI MISURA A BARRA PASSANTE 64x54

64x54 Busbar passing measuring CTs

TAT064

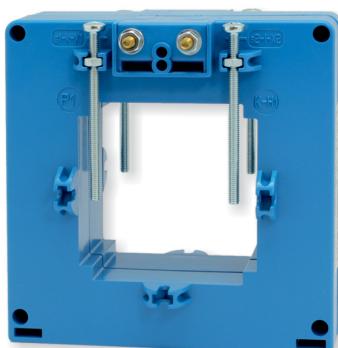

NEW!

EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...
2500A

5A

OUTPUT: 1A

custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
frequenza funzionamento
tensione di riferimento per l'isolamento
tensione di prova
isolamento
grado di protezione
grado di protezione con coprimorsetti
sovracorrente permanente
corrente termica di breve durata nominale (I th)
corrente dinamica nominale (I dyn)
fattore di sicurezza
max. potenza dissipata (portata max.)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
costruzione a norme

*self extinguishing
thermoplastic material
operating frequency
insulation reference voltage
test voltage
insulation
protection degree
protection degree with terminal covers
continuous overcurrent
rated short-time thermal current (I th)
rated dynamic current (I dyn)
safety factor
max. power dissipation (max range value)
operating temperature
storage temperature
manufactured according to*

UL94-V0
50÷60 Hz
0,72 kV
3 kV x 1'50 Hz
classe E
IP 00
IP 20
1,2 ln
60 ln
2,5 x I th
N ≤ 5
≤ 20W
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

DATI TECNICI - Technical data

TIPO - Type

Rapporto <i>Ratio</i>	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
200/5A	-	2	TAT064200X05
300/5A	2	4	TAT064300X05
400/5A	4	6	TAT064400X05
500/5A	6	8	TAT064500X05
600/5A	6	10	TAT064600X05
800/5A	8	12	TAT064800X05
1000/5A	10	15	TAT0641K0X05
1200/5A	12	18	TAT0641K2X05
1500/5A	15	20	TAT0641K5X05
2000/5A	18	25	TAT0642K0X05
2500/5A	20	30	TAT0642K5X05



Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

DIMENSIONI - Dimensions

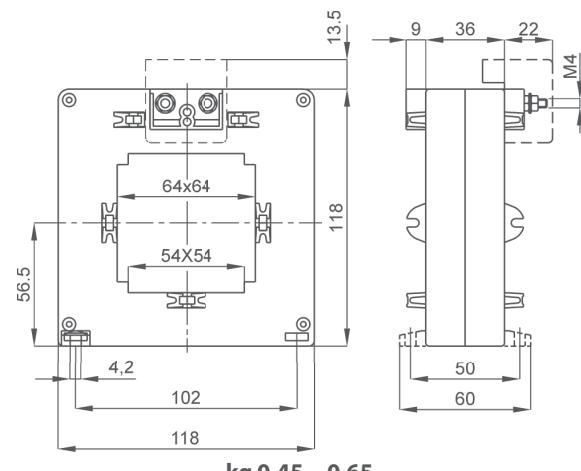

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

Fino a 3 barre da 60 x 10mm anche isolate
Up to 3 insulated bars 60 x 10mm

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio


SUPPLIED ACCESSORY

- CT fixing set for busbar mounting
- protective caps for CT fixing

OPZIONI - OPTIONS

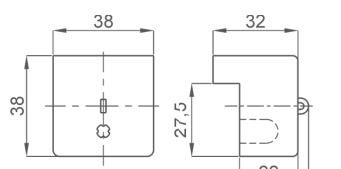

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA125**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA125S**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPCD**
Fixing feet cod. **9SAMPCD**